г. Майкоп

Примечание:

Документацией по планировке территории линейного объекта «Реконструкция сетей водоснабжения в г. Майкопе от АЗС Газпром до ул. Юннатов/ул. Димитрова, Д = 560 мм, L = 2,095 км не предусмотрена реконструкция иных линейных объектов в связи с изменением их местоположения из зоны планируемого размещения данного линейного объекта.

Гарантируемый свободный напор в точке присоединения – 10 м водяного столба. Установленный режим водопотребления объекта капитального строительства – круглосуточный, равномерный в течение суток.

Сети водоснабжения относятся к III–й категории надежности действия, и к III классу ответственности (СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружени). По пожарной безопасности сети водоснабжения относятся к категории Д. Ориентировочная протяженность 2095 м.

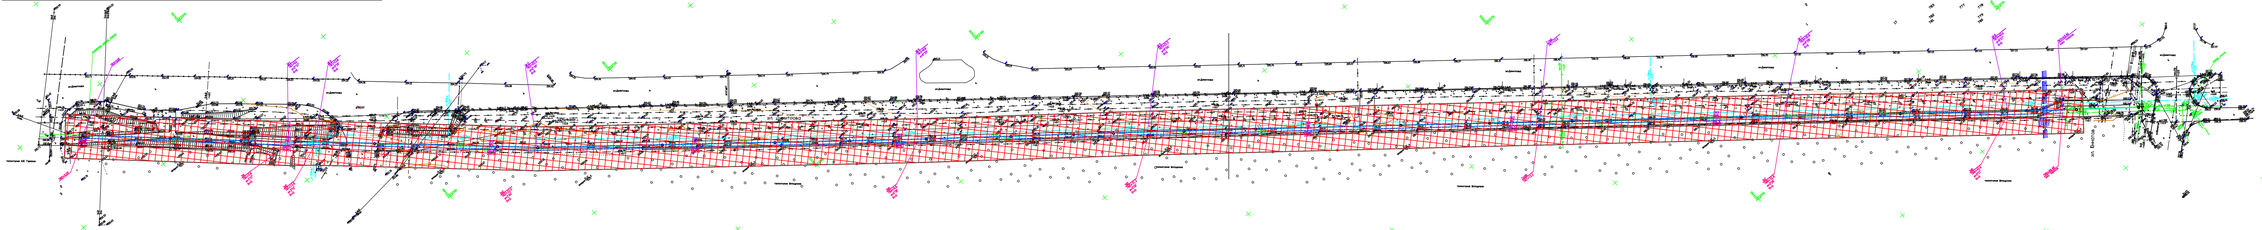

Условные обозначения:

- Зона планируемого размещения линейного объекта
- Граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
- Граница зон планируемого размещения линейного объекта
- Ось сети водоснабжения

ПК4+8.8
ПК4+8.8 – Пикетаж оси водоснабжения

ул. Юннатов – наименование улиц

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Семенова			10.23
Н. контр.		Аксененко			10.23
ГИП		Левицкая			10.23

СТ5012–550.34–ППТ–2.1.7

Реконструкция участков сети водоснабжения в г. Майкопе от АЗС ГАЗПРОМ до ул.Юннатов/ул.Димитрова ⌀ 560 = мм, L = 2,095 км

Проект планировки территории

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

Схема конструктивных и планировочных решений (М 1:1000)

Стройинжениринг
Строительно-инженерный институт

ИГЛ_ФАЙЛА

Формат ФОРМАТ

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.